

HANKEKUTSE

Narva heitveepuhastusjaama „uue pumpla“ vastuvõtureservuaari puhastamine

Aktsiaselts Narva Vesi teeb käesoleva veebihanke hankekutsega ettepaneku esitada pakkumus Narva heitveepuhastusjaama (edaspidi HPJ) „uue pumpla“ vastuvõtureservuaari puhastamiseks setetest (nagu muda, liiv, rasv ja muud võõrised). Vastuvõtureservuaar paikneb Narva heitveepuhastusjaama territooriumil, aadressil Rahu tn 55, Narva linn, Ida-Viru maakond. Tööde mahtu kuulub Narva HPJ vastuvõtureservuaari puhastustöödeks ettevalmistamine ja puhastamine setetest sh reservuaari lõplik tühjendamine ja setete väljamine koos sellele järgneva reservuaari puhastamisega survepesu meetodil. Vastuvõtureservuaar on kinnine, mõõtmega 12 x 23 meetrit ja sügavusega 5,0 - 6,75 meetrit. Puhastatavast vastuvõtureservuaarist väljatava sette hinnanguline maht on kuni 300 m³.

Töö teostamise üldised nõuded

Pakkuja töövõtu mahtu kuulub:

- 1) Vastuvõtureservuaari eelseisvateks puhastustöödeks ettevalmistamine sh vajalike töövahendite, tööriistade ja mehhanismide paigutamine, tõsteseadme paigaldamine ja kinnitamine (töö teostaja peab kasutama oma töövahendeid ja mehhanisme sh kaitsevahendeid).
- 2) Vastuvõtureservuaari tühjaspumpamine heitveest ja kasutades selleks vastavat eritehnikat (pumpamisauto).
- 3) Puhastama vastuvõtureservuaari sinna kogunenud mistahes võõristest, mida ei ole võimalik väljutada tühjaspumpamiseks kasutatava eritehnika (pumpamisauto) abil;
- 4) Ladustama väljatud prahi ja võõrised jäätmete konteinerisse, mille kasutamise ja tühjendamise tagab Hankija;
- 5) Vastuvõtureservuaari seinte puhastamine kleepunud mustusest ja prahist kõrgsurvepesuri abil.
- 6) Koristama töö teostamise järgselt töömaa ja selle vahetu ümbruse.

Töö teostamise täiendavad nõuded

- 1) Vastuvõtureservuaari puhastamine tuleb organiseerida ja teostada selliselt, et mitte kahjustada heitveepuhastusjaama tööd;
- 2) Vastuvõtureservuaari puhastamine tuleb organiseerida ja teostada võimalikult lühikese ajavahemiku jooksul (kõik tööd tuleb teostada maksimaalselt 5 (viie) järjestikuse tööpäeva jooksul).
- 3) Töövõtja kohustub Hankijat teavitama töödega alustamisest vähemalt 3 tööpäeva ette.
- 4) Töövõtja kohustub tagama nõutaval määral isikukaitsevahendite kasutamise ning peab arvestama, et tegemist on KINNISE reovee reservuaariga, kus on tõenäoline plahvatusohtlike ja tervistkahjustavate reoveegaaside olemasolu.

Pakkujale esitatavad nõuded ja nõutavad kinnitused

Pakkuja **peab** koos pakkumusega **esitada omakäelise kinnituse** samuti hankija nõudmisel vastavad tõendid, et ta on üldse suuteline HPJ vastuvõtureservuaari puhastamist sh sette väljast teostama ja, et tal on olemas puhastustööde nõuetekohaseks teostamiseks vajalik oskusteave, kvalifitseeritud personal ning vajalikud töövahendid sh pumpamisauto, survepesuseade ning isikukaitsevahendid.

Pakkujal on nõutav analoogse puhastustöö teostamise eelnev kogemus.

Pakkuja **peab** koos pakkumusega **esitama** vabas vormis **referentstöö andmed** (tellija ja tellija kontaktandmed, analoogse puhastustöö kirjelduse, teenuse osutamise aeg (kuu, aasta) teostatud tööde maht sh väljatava sette maht) **vähemalt 1 (ühe) sarnase teenuse osutamise kohta viimase kolme lõppenud majandusaasta jooksul so 2019-2021** kaasaarvatud. Sarnaseks tööks loetakse mistahes analoogse reservuaari puhastamist, kus väljatava sette maht on vähemalt 150 (üks sada viiskümmend) m³.

Hankija tagab tööde teostamisel järgmist:

- 1) tööde teostamiseks vajalikus määras elektrienergiaga varustatuse;
- 2) tööde teostamiseks vajalikus määras veevarustuse;
- 3) väljatava sette ladustamise konteineri ja selle utiliseerimise;
- 4) tööde teostamisel juurdepääsu töömaale.

Pakkumusele esitatavad nõuded

Pakkumus peab sisaldama kõiki HPJ vastuvõtureservuaari nõuetekohaseks puhastamiseks nõutavaid toiminguid ja vajalike tööde nõuetekohaseks teostamiseks vajalike töövahendite ja isikukaitsevahendite maksumusi, tööjõukulusid, transpordikulusid jmt välja arvatud vesi, elektrienergia, jäätmete konteiner ja selle tühjendamine.

Pakkumus tuleb esitada **digitaalselt allkirjastatult** hiljemalt **26.07.2022** kell **16.00** e-posti aadressile info@narvavesi.ee

Pakkumuste hindamine

Edukaks osutub nõuetele vastavaks tunnistatud pakkuja pakkumus, kelle pakkumuse käibemaksuta kogumaksumus on **madalaim**.

Teenuse osutamise aeg

Tellijal eeldab, et vastuvõtureservuaari puhastustööd teostatakse hiljemalt **1 kuu** jooksul alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

Teenuse eest tasumine

Tasumine toimub hiljemalt **14 kalendripäeva** jooksul puhastustööde teostamise ja vastava teostatud tööde akti allkirjastamise järgselt esitatava arve alusel.

Hankekutse lisad:

- Lisa 1 Hankija lähteülesanne töö teostamiseks (eesti keeles);
- Lisa 2 Hankija lähteülesanne töö teostamiseks (vene keeles);
- Lisa 3 Vastuvõtureservuaari plaanid ja lõiked;
- Lisa 4 Töövõtuleping (projekt).

Lisainfo: mati.mannisalu@narvavesi.ee

Narva heitveepuhastusjaama „uue pumpla“ vastuvõtureservuaari puhastamine.

Puhastamist vajava vastuvõtu reservuaari maht on 1 600 m³, reservuaari pindala on 270 m². Reservuaari konstruktsioon: ristikülikukujuline kinnine ruum pikkusega 23 m ja laiusel 12 m. Alus - betoon, kandeseinad ehitatud silikaattellistest (kandeseinte paksus 38 cm), lagi - raudbetoonpaneelidest. Hinnanguliselt 10 meetri kaugusel mahuti servast (hüdrandi poolisel küljel) on konstruktsiooni kandev vahesein, milles on põrandast ja lähimatest seintest 3 meetri kaugusel ülevooluaken (vt joonist).

Hoone (reservuaar) on ehitatud 1980. aastal.

Reservuaari sügavus: min 5, max 6,75 m. Reservuaari põhja kalle on 9° pumbajaama poole.

Ruum on suletud, asub 1 meetri sügavusel mullakihi all.

Ülemises osas asuvas mahutis on 3 luuki läbimõõduga 0,65 m. Luugi all meetri sügavusel pinnasekihi all betoonpõhi (reservuaari lame katus), betoonpõhjas/katuses, luukide all on olemas va 0,3-0,4 meetrise läbimõõduga avad.

Hoone keskosas on olemas ventilatsioonivad läbimõõduga 30 cm.

Enne tööde algust pumbatakse reservuaar reoveest tühjaks nii palju kui võimalik.

Reservuaari põhja jääb settinud muda, liiva, rasva ja väikese prahi kiht.

Eeldatav ära veetavate jäätmete maht on ligikaudu 250-300 m³. Reservuaaris on ainult loomulik ventilatsioon (ventilatsioonivad), reservuaaris võivad koguneda reoveegaasid metaan, süsihappegaas, lämmastik, vesiniksulfiid ja ammoniaak.

Juurdepääs reservuaarile on tagatud olemasolevatelt teedelt ja platsidelt.

Reservuaarist 25 meetri kaugusel on tuletõrjehüdrant, mida võib kasutada puhta vee võtmiseks.

Tellijahankija tagab juurdepääsu elektrivõrgule (220/380 V).

Tellija tagab koha pumbatud jäätmete ja pesuvee kogumiseks/ärajuhtimiseks.

ÜLESANNE:

- Valmistada ette masinad ja seadmed eelseisvateks töödeks, vajadusel fikseerida tõstemehhanismid (töövõtja peab kasutama tööde teostamiseks oma tööriistu ja mehhanisme ning valitud puhastusmeetodile vastavaid kaitsevahendeid).
- Tühjendada reservuaar setetest.
- Puhastada reservuaari seinad kleepunud mustusest ja prahist spetsiaalsete vahenditega/seadmetega (spetsiaalsed masinad, kõrgsurvepesurid jne).
- Töövõtja peab kasutama oma masinaid ja seadmeid.
- Pärast tööd puhastada ümbrus.

LISATINGIMUSED:

- Vastuvõtu reservuaari puhastustööd tuleb teostada selliselt, et see ei häiriks kanalisatsioonisüsteemi tööd.
- Pumbajaama vastuvõtureservuaari puhastamise tööd tuleks teha võimalikult lühikese aja jooksul (maksimaalselt 5 järjestikuse tööpäeva st 1 kalendrinädala jooksul), samas on oluline tööde teostamiseks valida kuiv ehk sademetevaene periood.
- Puhastamistööde toimumise kuupäevast ja kellaajast informeerida tellijat vähemalt 3 tööpäeva enne tööde algust.
- Kasutada töötingimustele vastavaid kaitsevahendeid (reovesi, suletud ruum, gaaside kogunemine, tõsteraskused, raskuste tõstmine jne).
- Inimeste asumise korral reservuaaris varustada neid gaasianalüsaatoritega või

kaasaskantavate hingamisõhuvarudega.

Tööülesanne koostas:

Narva HPJ juhataja N. Kurling _____

Loetletud töödest piisab Narva “uue” pumbajaama vastuvõtureservuaari puhastamiseks.

Hooldusosakonna juhataja V. Pavlov _____

Рабочее задание для очистки подземного приемного резервуара «новой» насосной станции приема стоков на нарвской КОС

Объем очищаемого резервуара 1600 м³.

Конструкция резервуара: Прямоугольное закрытое помещение длиной 23 м и шириной 12 метров. Основание бетонное, несущие стены из силикатного кирпича (толщина несущих стен 38 см), потолочное перекрытие из железобетонных панелей. На расстоянии 10 метров от края резервуара (со стороны гидранта) находится несущая перегородка конструкции в которой на расстоянии 3 метров от пола и ближайших стен имеется переливное окно (см. чертеж).

Глубина резервуара: min 5 - max 6,75 м. Дно резервуар имеет уклон (угол 9⁰) в сторону насосной станции.

Помещение закрытое, находится под слоем грунта глубиной 1 метр.

Здание (резервуар) построено в 1980 году.

Резервуар в верхней части имеет 3 люка диаметром 0,65 м. Под люком, на расстоянии метра под слоем грунта находится бетонное перекрытие (плоская крыша резервуара), отверстия в бетонном перекрытии под люками диаметром 0,3- 0,4 метра.

В средней части строения имеет вентиляционные колодцы диаметром 30 см.

До начала работ резервуар будет максимально откачен от сточной воды.

Дно резервуара останется покрыто слоем осевшего ила, песка, жира и мелкого мусора.

Предполагаемый объем необходимого для удаления мусора составляет примерно 250-300 м³.

В резервуаре имеется только естественная вентиляция (вентиляционные отверстия), в резервуаре могут скапливаться болотные газы (метан, углекислый газ, азот) а также присутствуют сероводород и аммиак.

Доступ к резервуару предоставляется с имеющихся дорог и площадок.

На расстоянии 25 метров от резервуара находится пожарный гидрант.

Заказчик предоставляет доступ к электросети (220/380 V).

Заказчик предоставляет место для сбора/слива откаченных отходов и промывных вод.

Задание:

- Подготовить технику и оборудование к предстоящим работам, при необходимости закрепить подъемные механизмы. (исполнитель работ использует свои инструменты и механизмы а также средства защиты соответствующие выбранному способом очистки).
- Очистить резервуар от осадка.
- Промыть резервуар от налипшей грязи и мусора при помощи спец. техники (спец. машины, мойка высокого давления и пр.).
- Исполнитель работ использует свою технику и оборудование.
- Убрать окружающую территорию после проведения работ.

Дополнительные условия:

- Работы по очистке насосной станции провести так, чтобы не нарушать работу канализационной системы.
- Работы по очистке насосной станции провести в максимально короткое время (максимум за 5 дней), при этом для выполнения работ важно выбрать период, когда не будет дождей.
- Сообщить заказчику о дате и времени проведения работ по очистке как минимум за 3 рабочих дня до начала работ.



- Использовать средства защиты в соответствии с условиями проведения работ (сточная вода, закрытое помещение, скопление газов поднятие тяжестей, поднятие грузов и т. д.).
- В случае нахождения людей в резервуаре, обеспечить их газоанализаторами или портативными средствами подачи воздуха для дыхания.

Рабочее задание составил:



начальник КОС Н. Курлинг _____


Перечисленных работ достаточно для очистки приемного резервуара приемного резервуара «нового» машзала г. Нарва.

Начальник отдела обслуживания В. Павлов _____

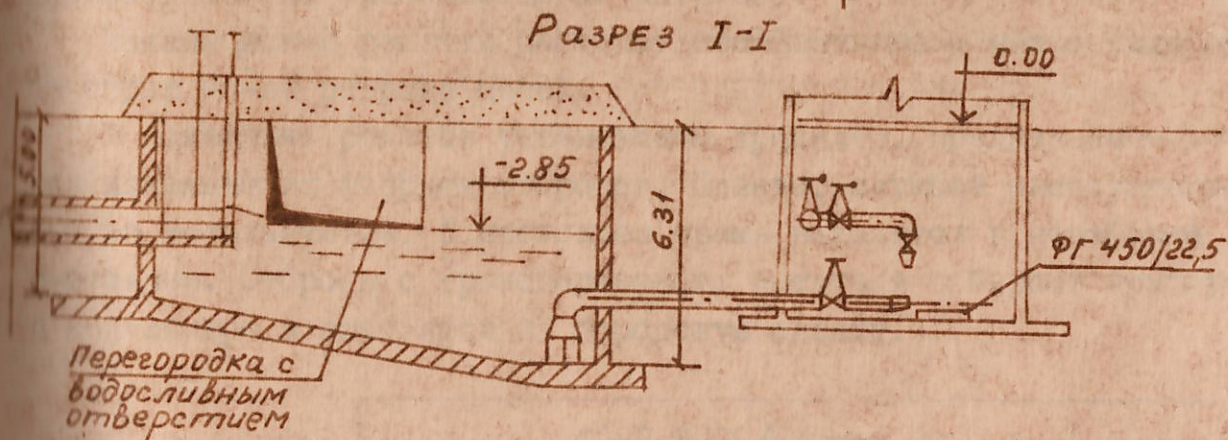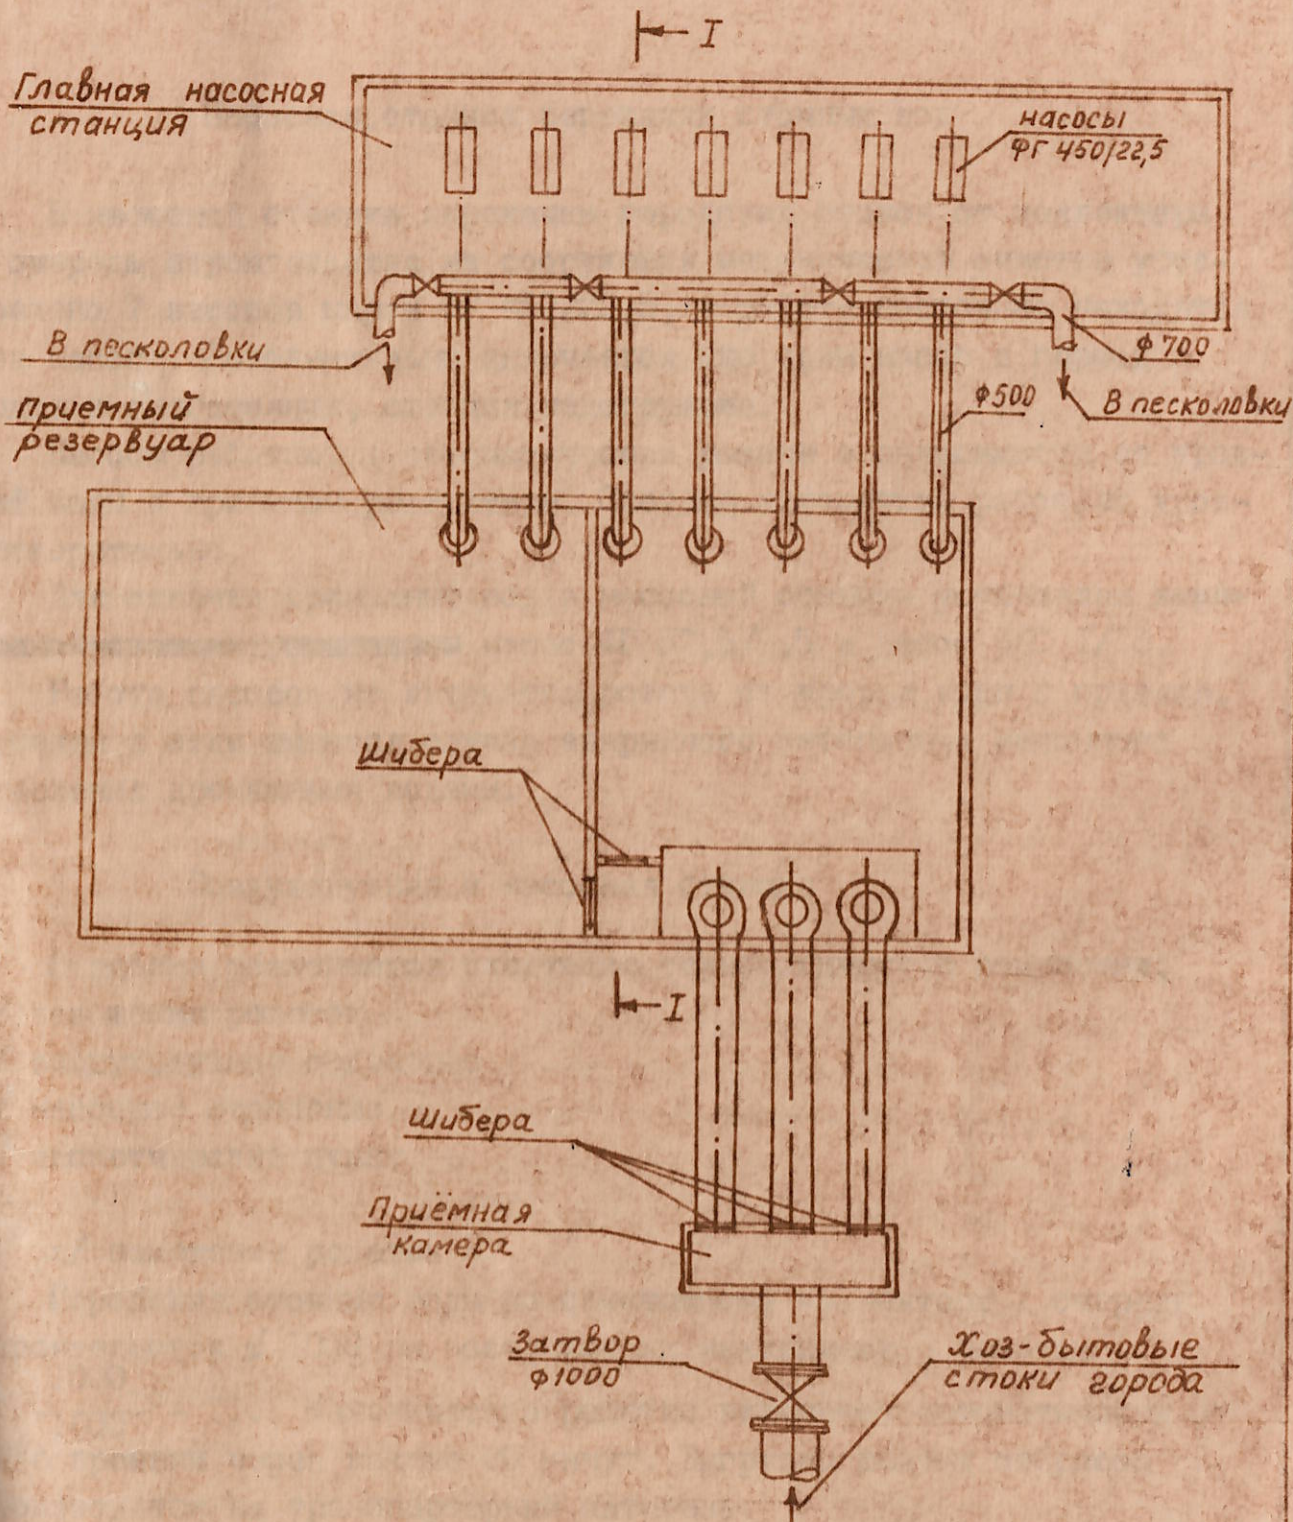


План

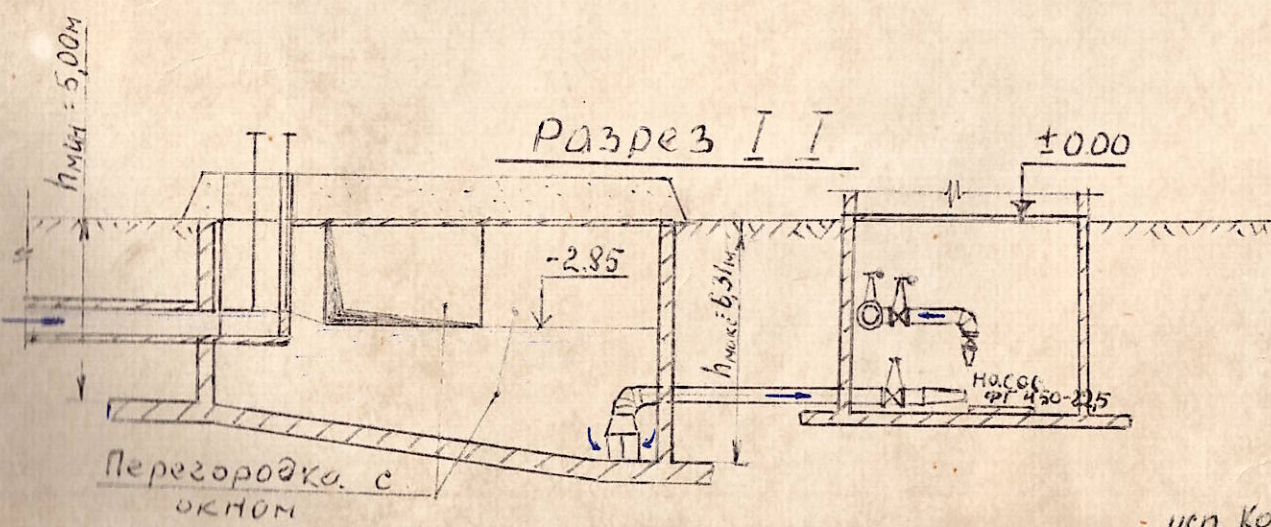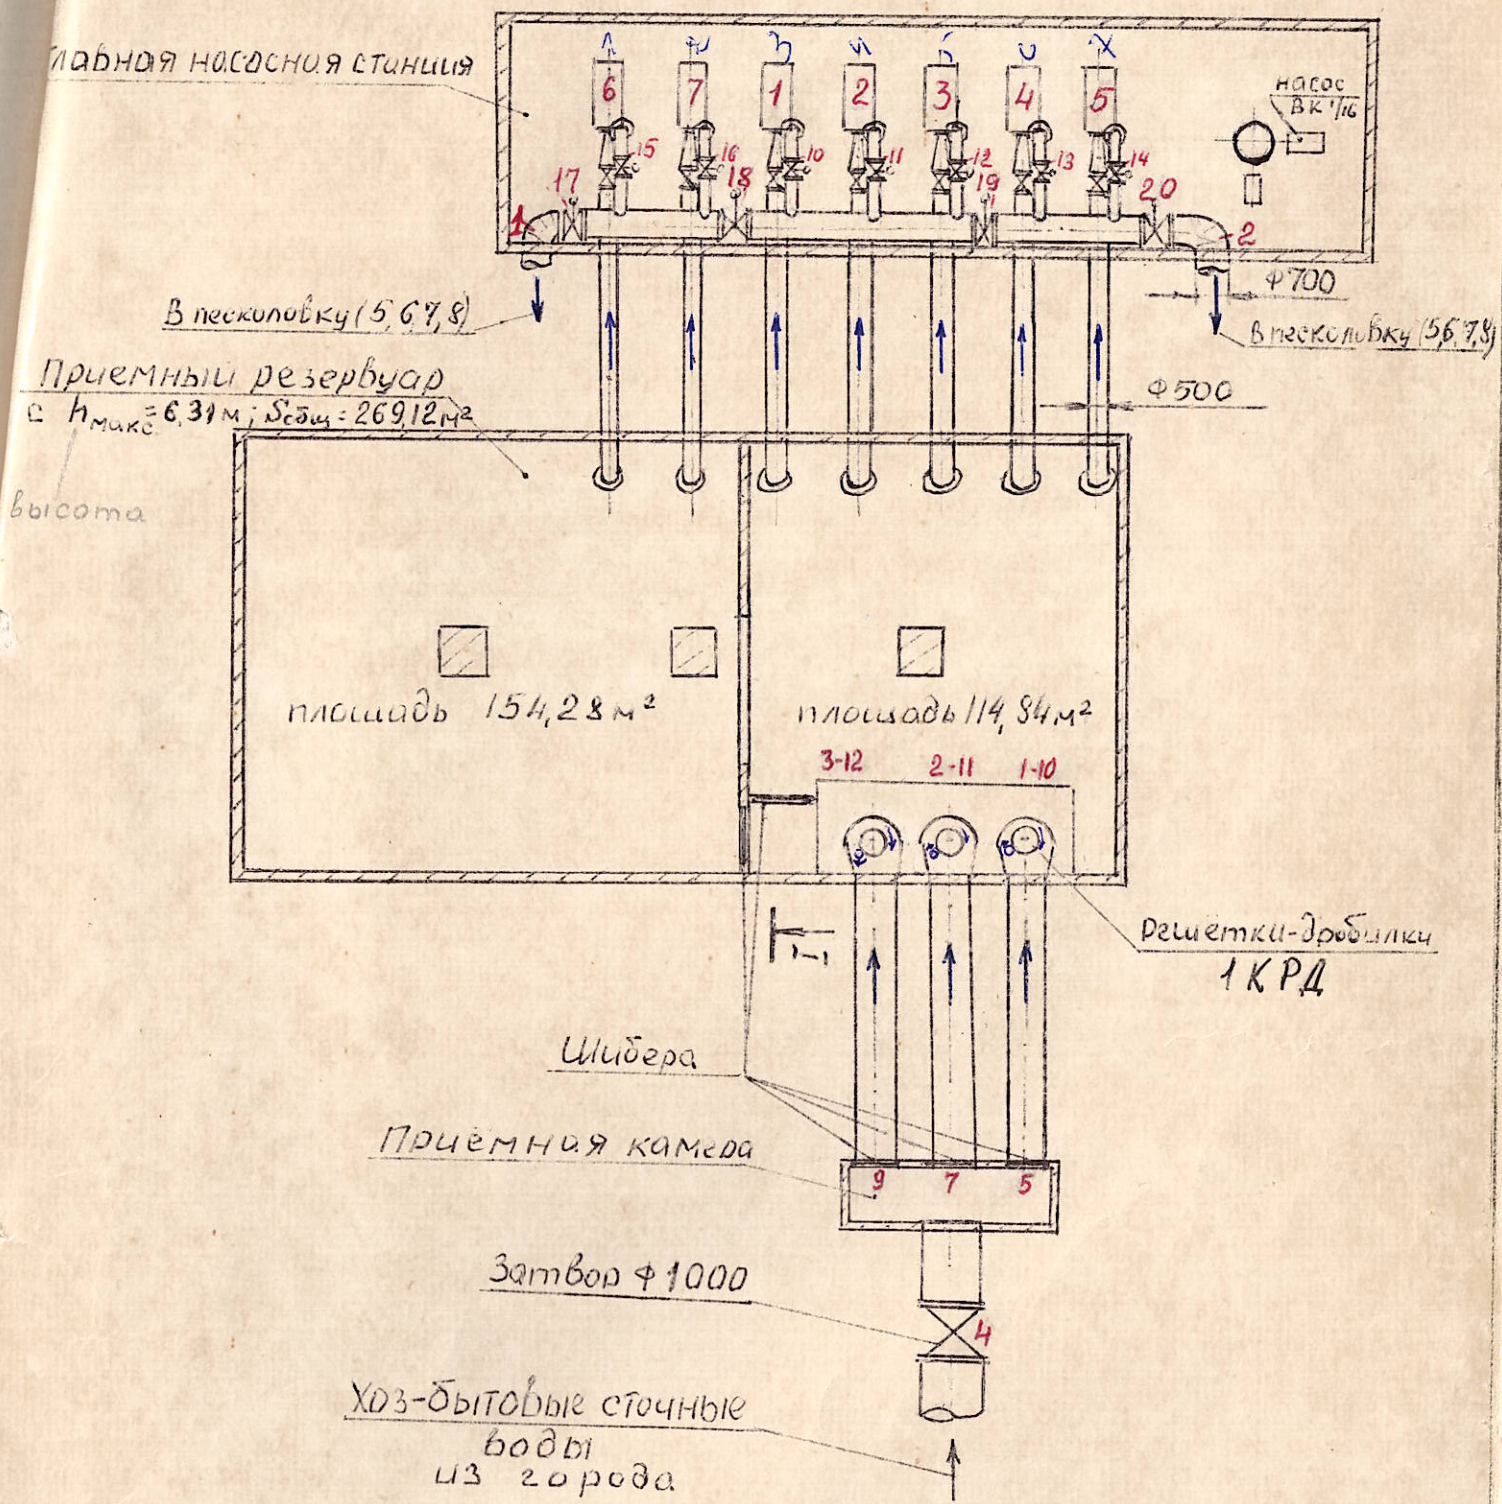

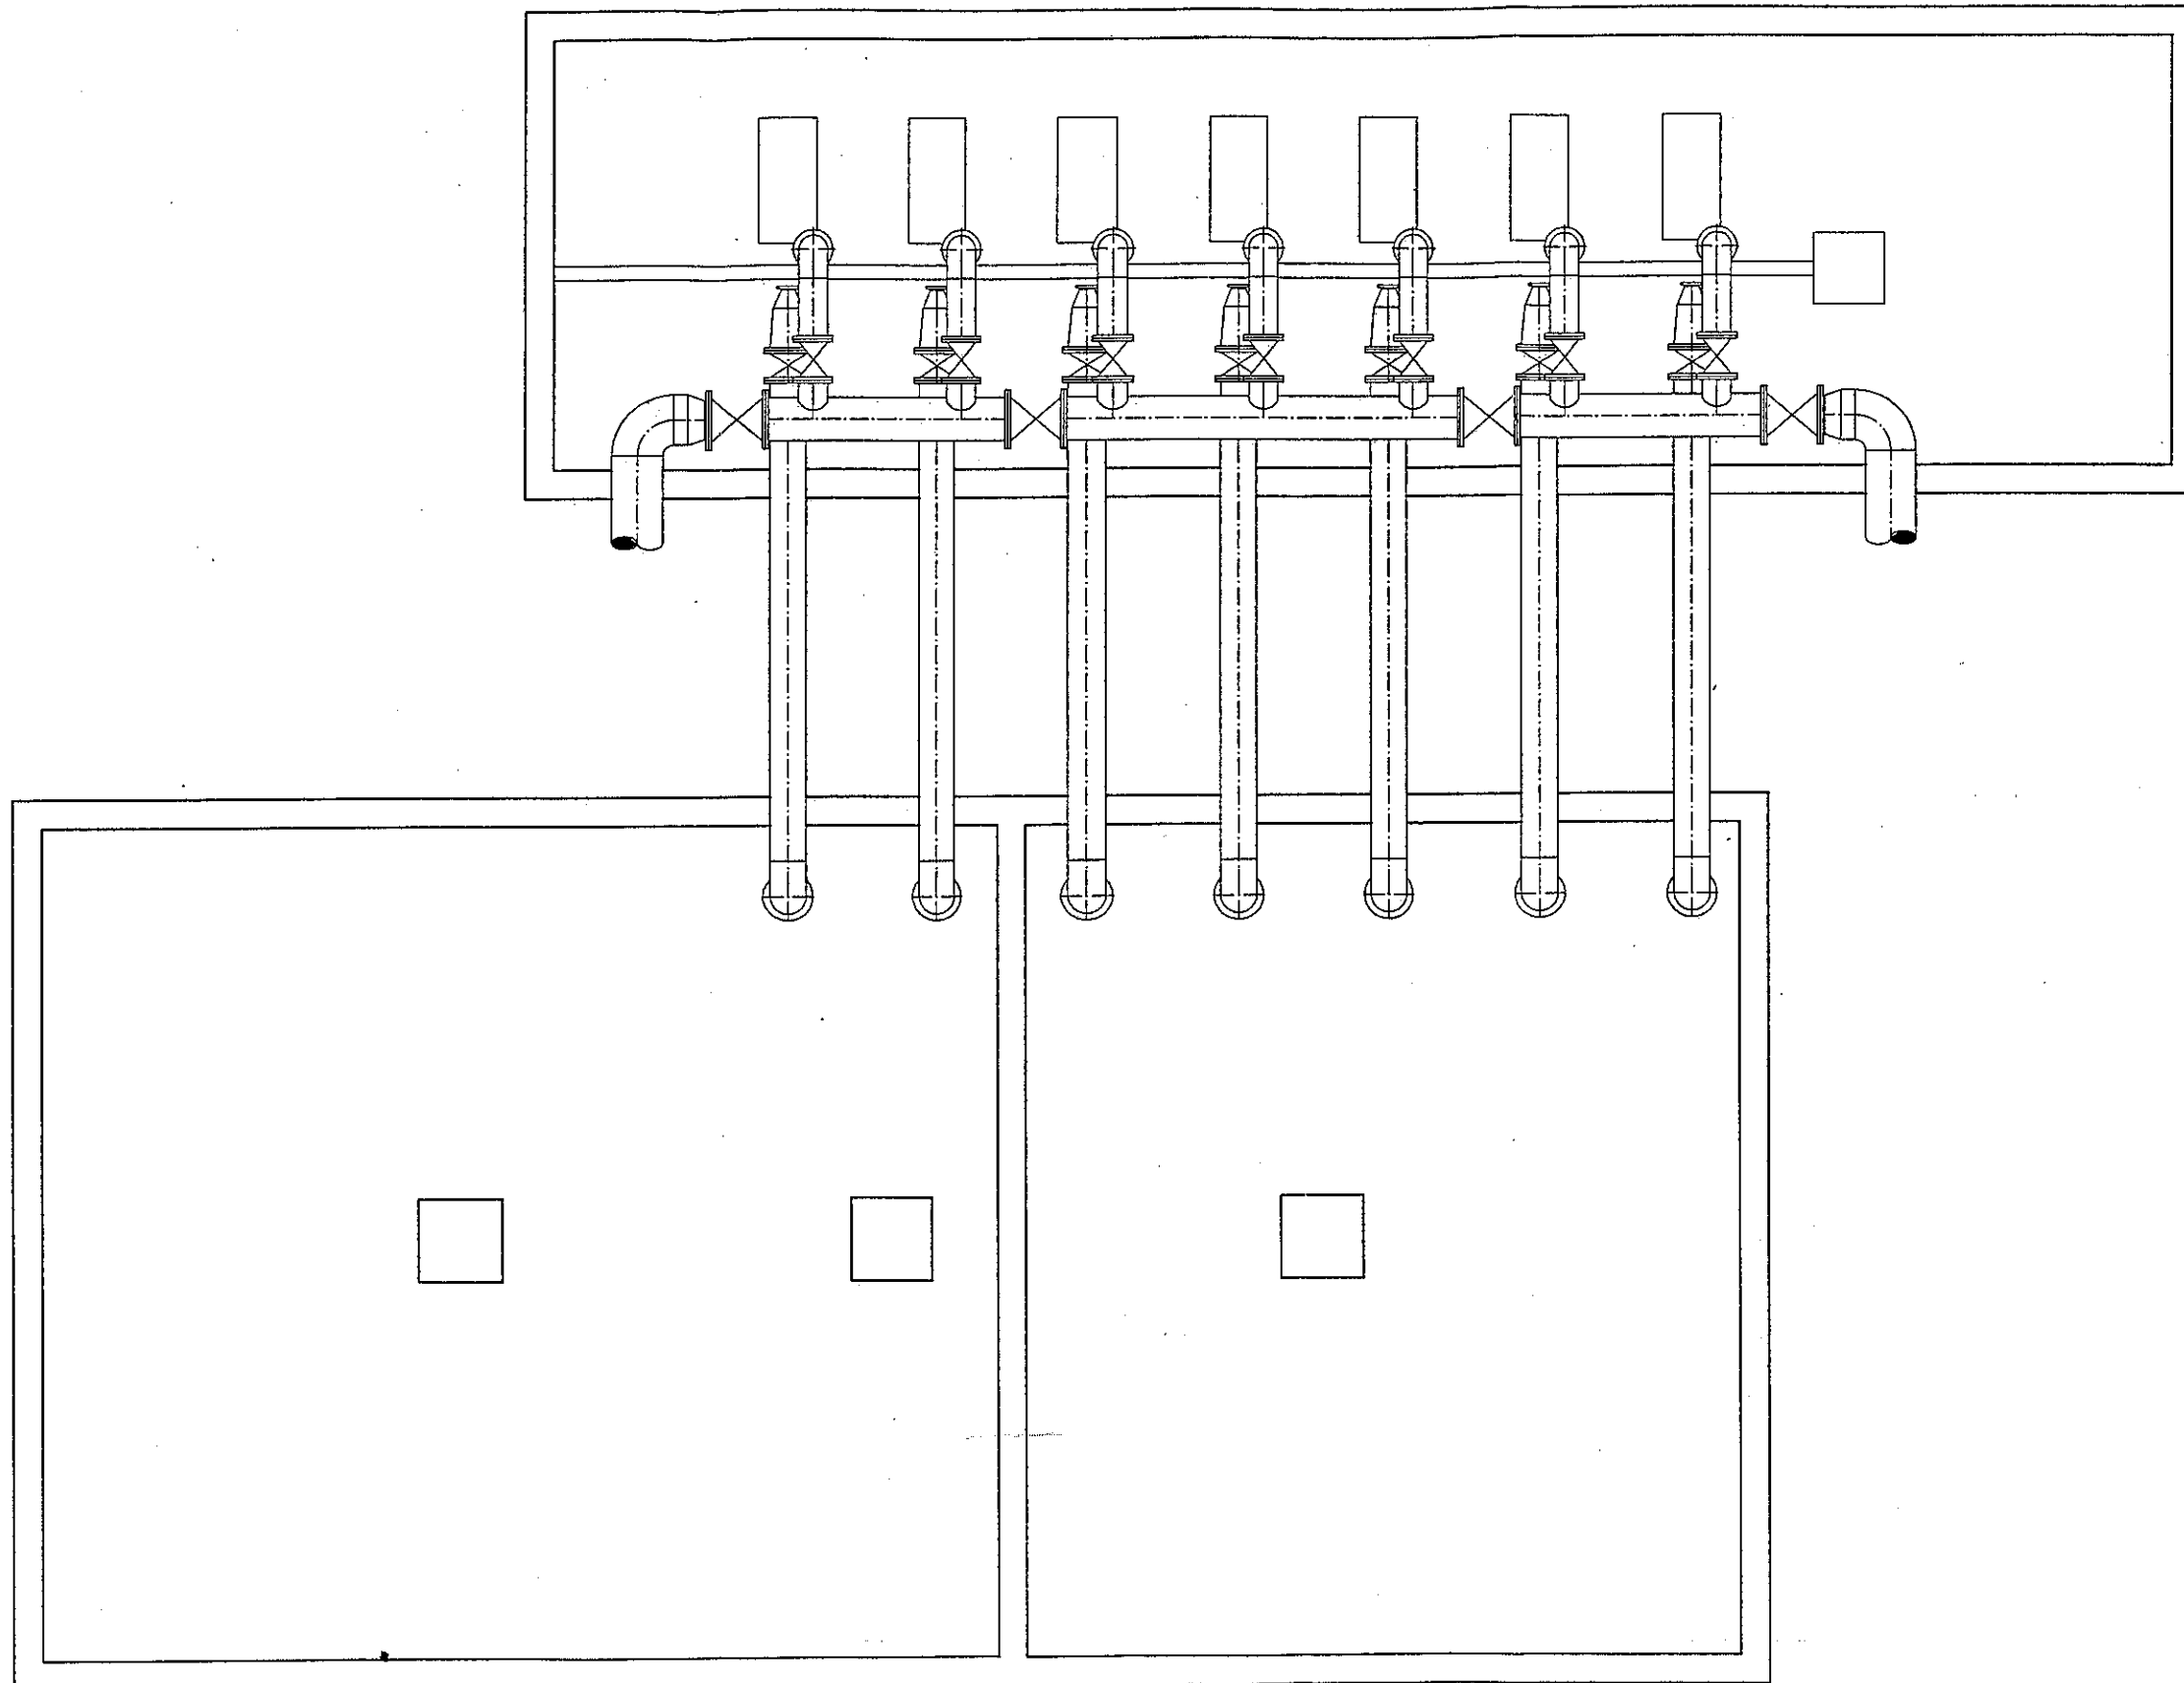

REV. NO.	CONTENT OF REVISION	DATE
TENDER DOCUMENT NARVA VESI NARVA WWTP		
 VA-PROJEKT VAI VA-PROJEKT AB OFFICE: STOCKHOLM VA-PROJEKT AB ADDRESS: BOX 47006 AREA/CODE, CITY: 100 14 STOCKHOLM TELEPHONE: 08-7766700 TELEFAX: 08-7441824		
ASSIGNMENT NO. 01.104.01	DRAWN/DESIGNED RT	CHECKED J. STÖHNE
DATE 2001-06-18	APPROVED S. MÖRLING	
NEW PUMPING STATION FLOOR BELOW GROUND		
SCALE 1:50, A1	DRAWING NO. F09-01-04	

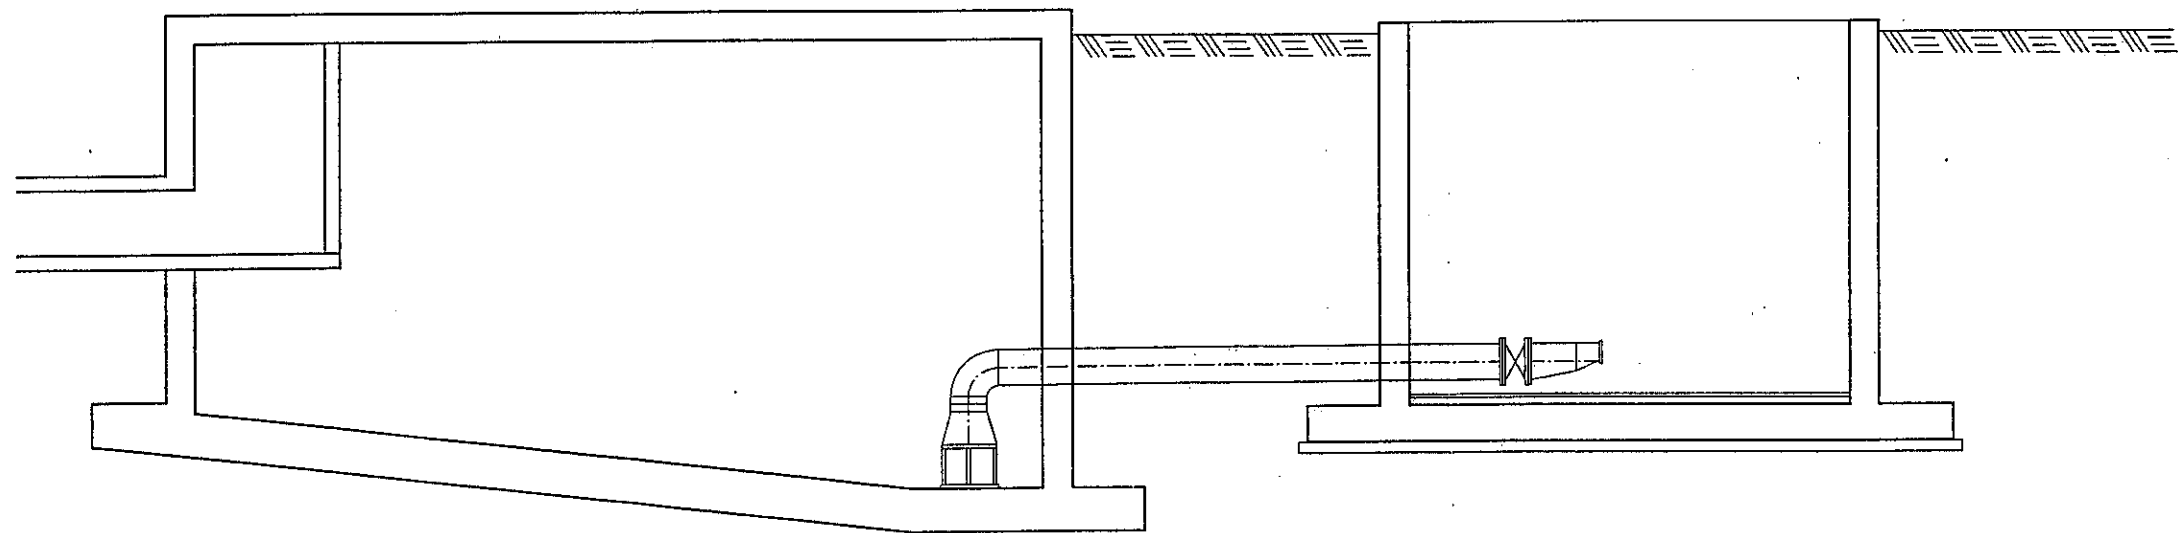

REV.	NO.	CONTENT OF REVISION	DATE
TENDER DOCUMENT			
NARVA VESI			
NARVA WWTP			
 VA-PROJEKT VAI VA-PROJEKT AB		STOCKHOLM OFFICE ULMSTEN VEI BOX 47006 ADDRESS 100 74 STOCKHOLM AREA/CODE, CITY 08-7758700 TELEPHONE 08-7441624 TELEFAX	
ASSIGNMENT NO. 01 104 01		DRAWN/DESIGNED RT	CHECKED J. STÖHNE
DATE 2001-06-18		APPROVED S. MORLING	
NEW PUMPING STATION			
SECTION BELOW GROUND			
SCALE 1:50, A1		DRAWING NO. F09-01-05	

14:50

ОТРАЖЕНИЕ К=1М
ПО ПЕРИМЕТРУ
ПЯТКА

УТЕПЛИТЕЛЬНО-
КЕРАМИЗНОБЕТОН

песчаный грунт

230

Г.В. 0,90

028 (8,2955)

WITERS
DEY...

7.5. ТРЯСЯ 9 1M

Do 6-6

12 1:10

φ 20A-II (23)

8A-1
WAF 20022

300

ПЛАН РАСТВОЖЕНИЯ РЕШЕТОК-ДРОБИЛОК
В ПРОЧНОМ РЕЗЕРВУАРЕ ЖОС В Т. НАРВЕ

14 1:50

ИП 5-Б (ИТ-9) СУЩЕСТВУЮЩИЕ

TÖÖVÕTULEPING

Narvas, kuupäev on digitaallkirja hilisem kuupäev

Lepingu Pooled

Tellijä:

Ärinimi: Aktsiaselts Narva Vesi
Registrikood: 10369373
Asukoht: Kulgu 4, Narva linn, 20104
Esindaja: Dmitri Lipatov
Esindaja amet: juhatuse liige
Esinduse alus: seaduslik esindaja
Sidevahendid: info@narvavesi.ee, tel +372 356 9000

Töövõtja:

Ärinimi:
Registrikood:
Asukoht:
Esindaja:
Esindaja amet:
Esinduse alus:
Sidevahendid:

1. LEPINGU ESE

- 1.1. Leping sõlmitakse Tellija korraldatud väljakuulutamisega veebihanke „Narva heitveepuhastusjaama „uue pumpla“ vastuvõtureservuaari puhastamine“ tulemusel. Käesoleva Lepingu alusel kohustub Töövõtja teostama Narva heitveepuhastusjaama „uue pumpla“ vastuvõtureservuaari puhastustöödeks ettevalmistamise ja vastuvõtureservuaari puhastamise setetest sh vastuvõtureservuaari lõpliku tühjendamise ja setete väljamise koos sellele järgneva vastuvõtureservuaari sisemuse puhastamisega survepesu meetodil.
- 1.2. Tööde maht ja nõuded töödele on määratud käesoleva Lepinguga koostoimes veebihanke „Narva heitveepuhastusjaama „uue pumpla“ vastuvõtureservuaari puhastamine“ raames Töövõtjale esitatud hankekutsega ja Tellija juhiste ja töö teostamiseks.
- 1.3. Juhul, kui käesoleva lepingu täitmise käigus selgub tööde mahu või tähtaegade muutmise vajadus, lepivad pooled eraldi kokku kirjalikult nimetatud muutmises.

2. LEPINGU DOKUMENDID

- 2.1. Leping allakirjutamise momendiks on olemas järgmised Lepingu dokumendid:
 - 2.1.1. Veebihanke „Narva heitveepuhastusjaama „uue pumpla“ vastuvõtureservuaari puhastamine“ hankekutse.
 - 2.1.2. Veebihanke „Narva heitveepuhastusjaama „uue pumpla“ vastuvõtureservuaari puhastamine“ Tellija juhised töö teostamiseks, reservuaari plaanid ja lõiked.
 - 2.1.3. Veebihanke „Narva heitveepuhastusjaama „uue pumpla“ vastuvõtureservuaari puhastamine“ Töövõtja esitatud pakkumus.
- 2.2. Kõik Lepingu punktis 2.1 nimetatud dokumendid täiendavad üksteist kuid neid käesolevale lepingule ei lisata.

3. TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAEG

Töövõtja on kohustatud Tööde teostamisega alustamise kooskõlastama eelnevalt vähemalt 3 (kolm) tööpäeva ette Tellija esindajaga kelleks on heitveepuhastusjaama juhataja Natalja Kurling, natalja.kurling@narvavesi.ee, tel +372 5669 0008. Kõik tööd peavad olema teostatud hiljemalt viie järjestikuse tööpäeva so ühe nädala jooksul alates töödega alustamisest.

4. LEPINGU HIND JA POOLTE ARVELDUSED

- 4.1. Lepingus määratud Tööde maksumus vastab Töövõtja pakkumuses esitatud maksumusele ja moodustab (.....) eurot ilma käibemaksuta. Antud summale lisandub käibemaks. Edaspidi Lepingu teksti punktis 4.1 nimetatud summat koos käibemaksuga nimetatakse Lepingu hinnaks.
- 4.2. Töövõtja esitatud pakkumus on siduv eelarve VÕS § 639 lg. 1 mõistes. Lepingu hind ei sõltu mistahes Töövõtja tehtavate kulutuste suurenemisest tööde teostamise perioodil ja on seega lõplik.
- 4.3. Nõue Lepingu hinna tasumiseks muutub sissenõutavaks teostatud Tööde aktsepteerimisega Tellija poolt.
- 4.4. Peale Lepingu hinna tasumise sissenõutavaks muutmist on Töövõtjal õigus esitada Tellijale arve tasumiseks teostatud Tööde eest. Arve esitatakse kas elektrooniliselt Tellija e-posti aadressile või e-arve formaadis, Tellija e-arve operaator on: Arvekeskus, FINBITE OÜ, registrikood 16077631. Tellija on kohustatud nõuetekohaselt vormistatud ja esitatud arve tasuma hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates arve esitamise päevast.
- 4.5. Tasumisest põhjendamatult keeldumise või tasumisega viivitamise korral on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,05% tasumata arve summast iga tasumise tähtajast üle läinud kalendripäeva eest.

5. POOLTE KOHUSTUSED

5.1. Töövõtja kohustub:

- 5.1.1. Teostama või korraldama Tööde teostamise vastavalt Lepingus ja hankekutses ning selle lisades sätestatud tingimustele ja korrale.
- 5.1.2. Hankima kõik Tööde alustamiseks ja tegemiseks ning Tööde üleandmiseks vajalikud alusandmed, load, haldusorganite ettekirjutused, tehnilised tingimused ning tasuma nendega seotud kulud.
- 5.1.3. Tööde teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös Tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tagama Lepinguga kehtestatud Tööde kvaliteedi. Järgima Tööde teostamisel Tellija soove.
- 5.1.4. Tellijale kirjalikult viivitamatult teatama Lepingu hinna või Lepingu tähtaegade ületamise vajadustest. Kui Töövõtja ei teata Tellijale eelnevalt eelnimetatud vajadustest, puudub tal õigus nõuda Tellijalt Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist ja lisaäga Tööde teostamiseks tagantjärele.
- 5.1.5. Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates hetkest, kui Töövõtja sai või pidi teada saada takistavatest asjaoludest kirjalikult informeerima Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, millised võivad takistada Tööde kohest alustamist, teostamist või lõpetamist, sealhulgas Tellijalt saadud informatsiooni, lähteandmete, dokumentide vms. vigadest või puudulikkusest. Samuti ohust, et Tellijalt saadud juhendite vms. järgimine mõjutab Tööde kvaliteeti või tähtaegset valmimist või tekitab täiendavaid kulutusi.
- 5.1.6. Peale Tööde lõpetamist esitab Töövõtja Tellijale tööde üleandmise-vastuvõtmise akti.

5.2. Tellija kohustub:

- 5.2.1. tagama Tööde teostamiseks juurdepääsu „uue pumpla“ vastuvõtuteservuaarile;
- 5.2.2. tagab vastuvõtuteservuaarist väljatud sette ladustamise konteineri tühjendamise vastavalt vajadusele;
- 5.2.3. võimaldab vee ja elektrienergia kasutamise, mis on vajalik puhastustööde teostamiseks vajalikus ulatuses;
- 5.2.4. tellijal on õigus kontrollida tööde käiku ja kvaliteeti, esitades kontrollist tulenevad märkused Töövõtjale kirjalikult.
- 5.2.5. Töövõtja poolt Lepinguga ettenähtud tööde nõuetekohaselt täitmisel kohustub Tellija kirjutama alla teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti ning tasuma akti alusel Töövõtja poolt väljastatud arve teostatud tööde eest.
- 5.2.6. Tellija võib kirjalikult taasesitatavas vormis keelduda Tööde vastuvõtmisest ja tööde üleandmise vastuvõtmise akti allakirjutamisest juhul, kui Tööd ei vasta Lepingu tingimustele. Keeldumine Tööde vastuvõtmisest peab olema esitatud hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates tööde üleandmise-vastuvõtmise akti esitamise päevast.
- 5.2.7. Tellija kohustub Töövõtjale andma Lepingu sõlmimisel üle kõik dokumendid, mis on vajalikud Tööde nõuetekohaseks alustamiseks, tegemiseks ja lõpetamiseks.
- 5.2.8. Tellija kohustub tasuma Töövõtja poolt teostatud tööde eest käesoleva lepinguga ette nähtud ulatuses ja korras, kuid mitte vähem, kui Töövõtja poolt tegelikult teostatud tööde mahus.

6. TELLIJAJA ÕIGUSED

Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja Tööde kogumaksumusest kinni pidamist. Juhul, kui Töövõtja ei teosta Tööd Lepinguga kehtestatud tähtajaks on Tellija õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,05% päevas Lepingu hinnast iga tööde teostamise viivitatud päeva eest.

7. LÕPPSÄTTED

- 7.1. Lepinguga seotud teade loetakse kätte saaduks, kui see on saadetud e-postiga, üle antud allkirja vastu või saadetud tähtitud kirjaga ja postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.
- 7.2. Kumbki lepingupool ei tohi lepingust tulenevaid kohustusi üle anda kolmandatele isikutele teise lepingupoole kirjaliku nõusolekuta.
- 7.3. Asjaolud, mis said lepingupoolele teatavaks seoses lepinguliste suhetega (mh andmed teise lepingupoole kohta), ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele ilma teise lepingupoole eelneva kirjaliku nõusolekuta, v.a. kui see on õigusaktide kohaselt lepingupoolele kohustuslik. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisel on kohustust rikkunud lepingupool kohustatud hüvitama teisele lepingupoolele rikkumisega tekitatud igasugust kahju. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult.
- 7.4. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada esmalt kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel.
- 7.5. Lahkhelide korral peab Töövõtja tõendama tema poolt teostatu vastavust Lepingu mõttele, heale tavale, kokkulepetele, normidele, eeskirjadele, määrustele.
- 7.6. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Viru Maakohtu Narva kohtumajas.

8. POOLTE ALLKIRJAD

Tellija:

Dmitri Lipatov

(allkirjastatud digitaalselt)

Aktsiaselts Narva Vesi

juhatuse liige

Töövõtja:

.....

(allkirjastatud digitaalselt)

.....

.....